

BCA TEMPORISE ELECTRONIQUE PLAGE DE  
REGLAGE 0,5 S...10 S, AC/DC 24 V, 1NO + 1NF, RET.  
A LA RETOMBEE, POUR MONTAGE SUR  
CONTACTEURS TAILLE SO...S12



Figure à titre d'exemple

| Caractéristiques techniques générales:                                                                  |    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| Nom de marque produit                                                                                   |    | SIRIUS                       |
| Désignation du produit                                                                                  |    | bloc de contacts auxiliaires |
| Taille du contacteur combinable spécifique aux entreprises                                              |    | S0 ... S12                   |
| Fonction produit                                                                                        |    |                              |
| • Montage étoile/triangle                                                                               |    | Non                          |
| • sur les sorties de relais Mommuation retardée/instantanée                                             |    | Non                          |
| Constituant du produit Sortie à semiconducteur                                                          |    | Non                          |
| Extension produit                                                                                       |    |                              |
| • en option Télécommande                                                                                |    | Non                          |
| • nécessaire Télécommande                                                                               |    | Non                          |
| Temps réglable                                                                                          | s  | 0,5 ... 10                   |
| Température ambiante en service                                                                         | °C | -25 ... +60                  |
| Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750 |    | K                            |

|                                                                    |    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2 |    | K                  |
| Fonction commutation:                                              |    |                    |
| Fonction de commutation                                            |    |                    |
| • Retard à l'appel                                                 |    | Non                |
| • Contact de passage à la fermeture                                |    | Non                |
| • à cycle fixe début avec impulsion                                |    | Non                |
| • à cycle fixe fixe début avec pause                               |    | Non                |
| • retardé à la retombée                                            |    | Oui                |
| • à cycle fixe variable début avec impulsion                       |    | Non                |
| • à cycle fixe variable début avec pause                           |    | Non                |
| • avec signal de commande                                          |    |                    |
| — Retard cumulatif à l'appel                                       |    | Non                |
| — passage au déclenchement                                         |    | Non                |
| — retardé à la retombée                                            |    | Non                |
| Circuit auxiliaire:                                                |    |                    |
| Nombre de contacts NF                                              |    |                    |
| • à commutation retardée                                           |    | 1                  |
| • à commutation instantanée                                        |    | 0                  |
| Nombre de contacts NO                                              |    |                    |
| • à commutation retardée                                           |    | 1                  |
| • à commutation instantanée                                        |    | 0                  |
| Nombre d'inverseurs                                                |    |                    |
| • à commutation retardée                                           |    | 0                  |
| • à commutation instantanée                                        |    | 0                  |
| Montage/ fixation/ dimensions:                                     |    |                    |
| Largeur                                                            | mm | 33                 |
| Hauteur                                                            | mm | 46                 |
| Profondeur                                                         | mm | 73                 |
| Raccordements/ Bornes:                                             |    |                    |
| Type du raccordement électrique                                    |    |                    |
| • pour circuits auxiliaire et de commande                          |    | raccordement à vis |
| Certificats/ homologations:                                        |    |                    |

| General Product Approval | Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|



CCC



CSA



UL



[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

| Test Certificates | Shipping Approval |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU VERITAS



DNV



GL

| Shipping Approval | other |
|-------------------|-------|
|-------------------|-------|



PRS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**Générateur CAX en ligne**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1926-2FJ21>



**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT1926-2FJ21>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1926-2FJ21&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1926-2FJ21&lang=en)

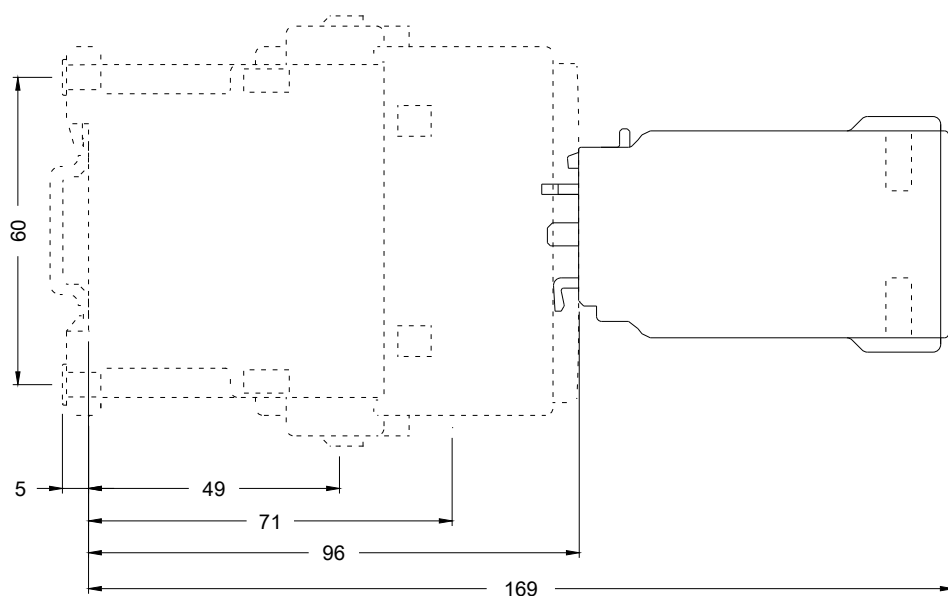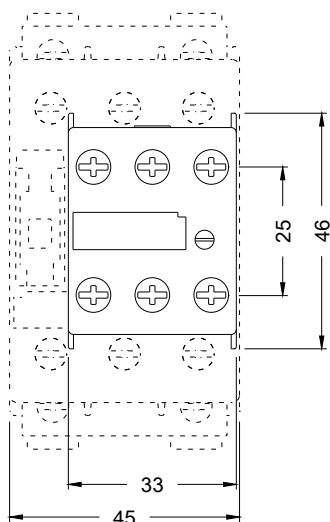

dernière modification :

01-07-2017